



Zabezpieczenie kabli energetycznych lub telefonicznych

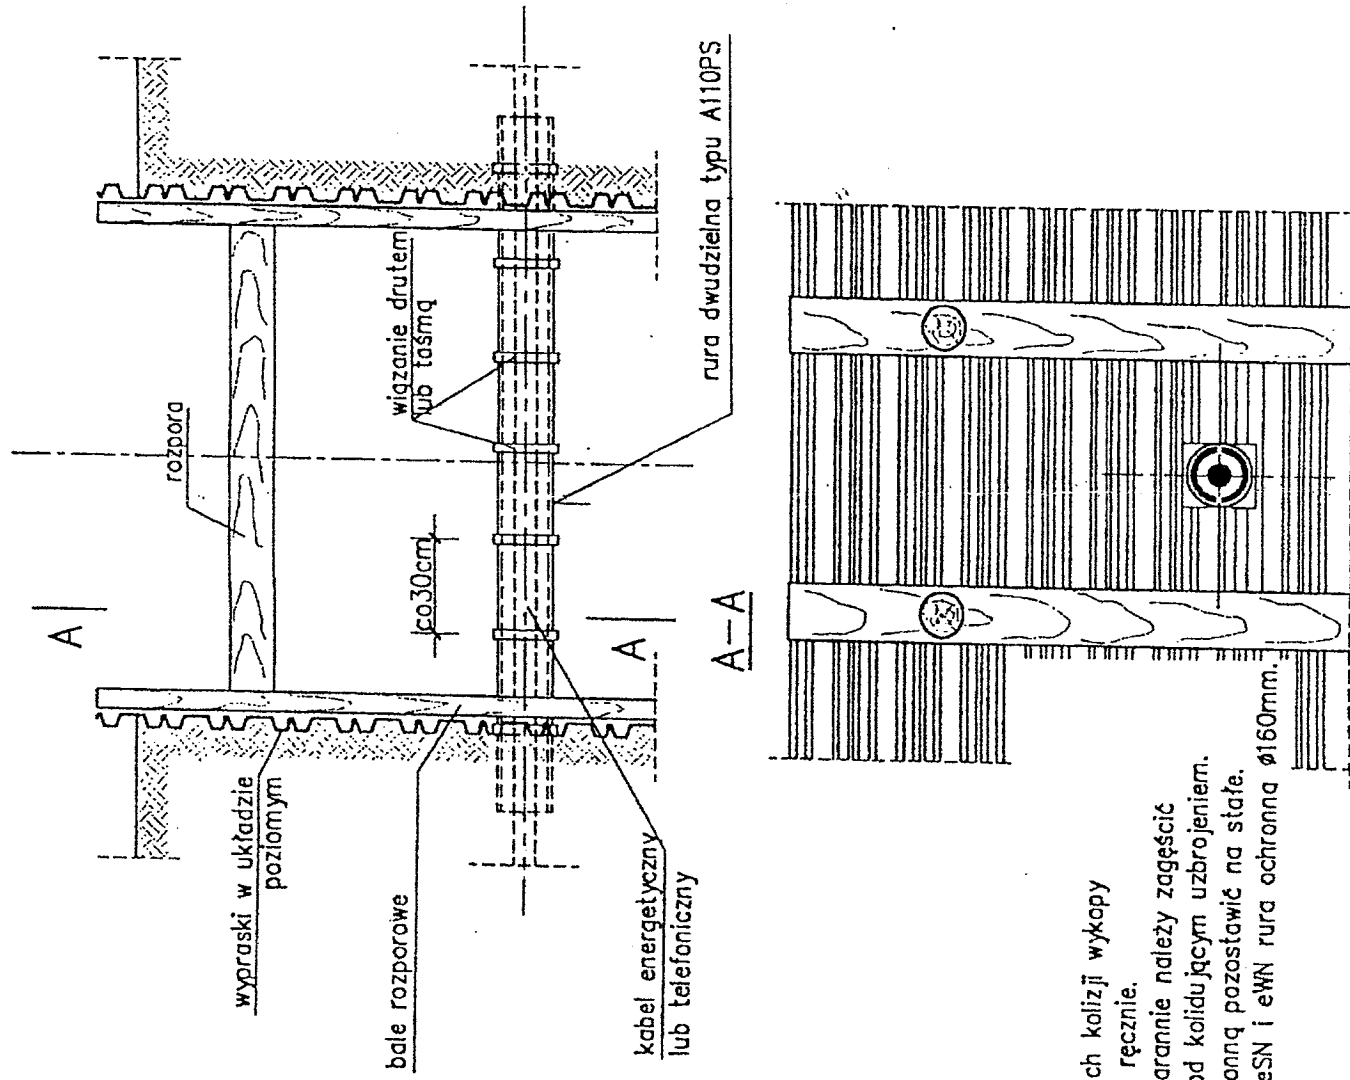

UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna $\varnothing 160\text{mm}$.

Zabezpieczenie rury gazowej lub wodociągowej

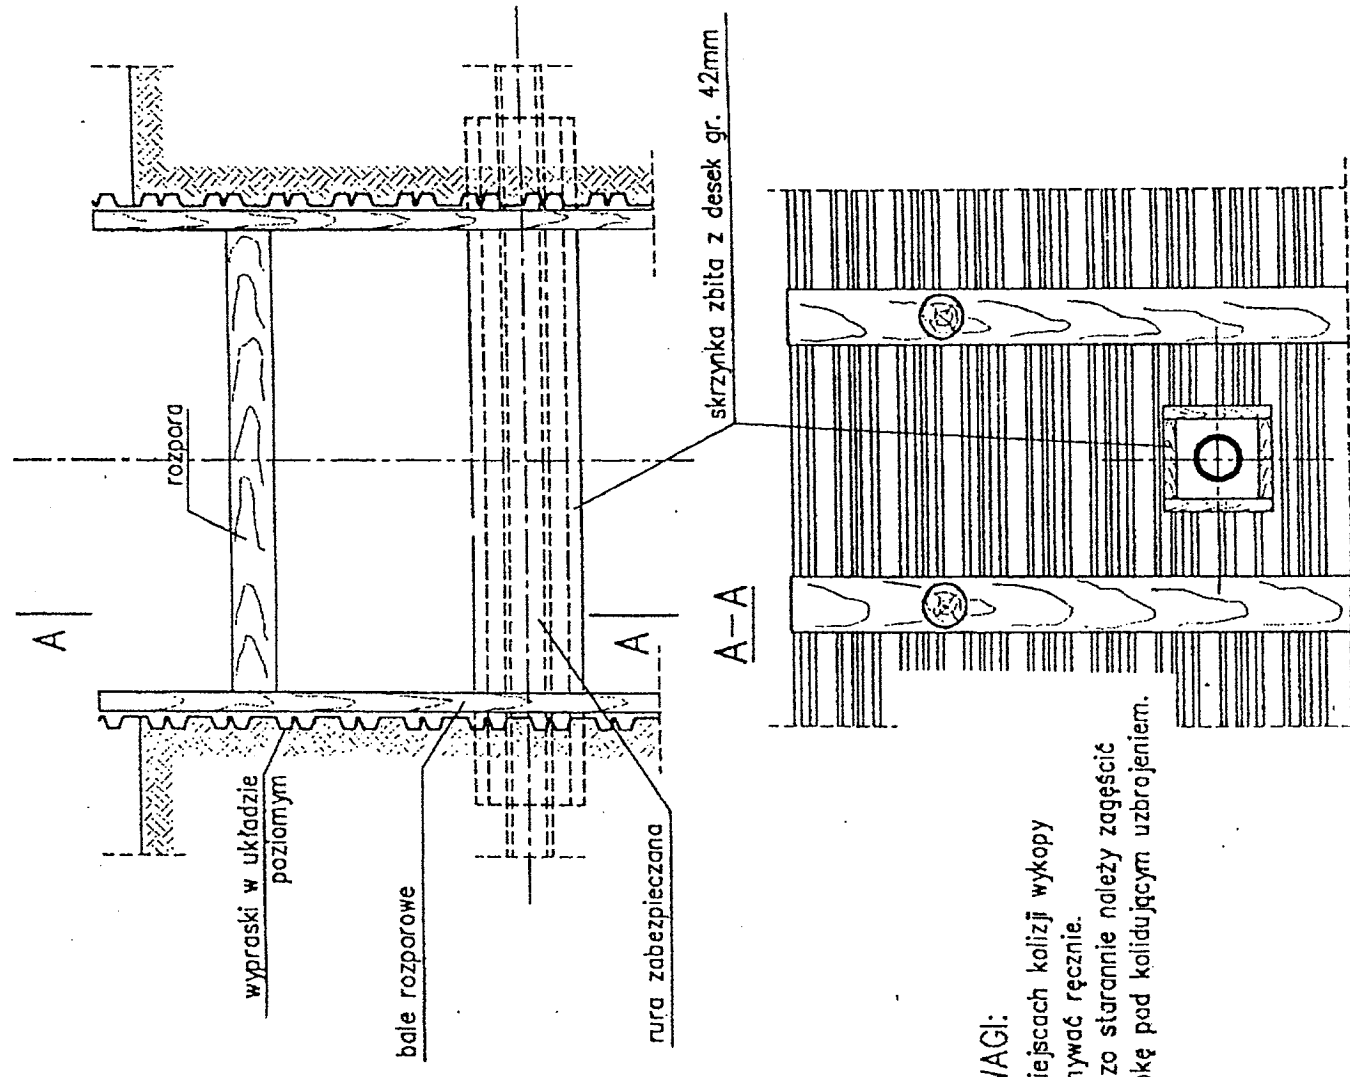

UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.

Objekt: Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami dla m. Niedarczów Dolny Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia

Adres: Kopiec, 26-713 Kazanów

Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem

SKALA: b/s Data: 12.2012 r. RYS. nr

Projektant:

Sprawdził: